



Kieroilma
Sisään

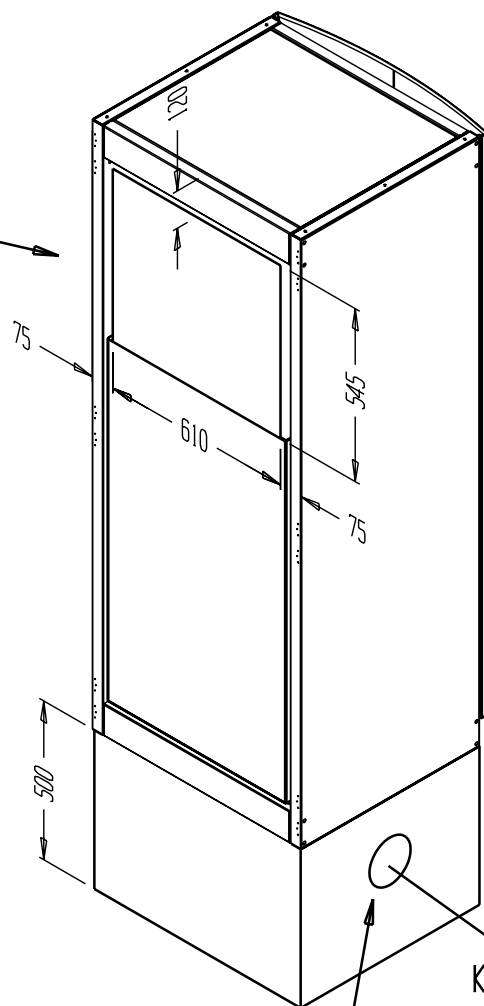

Kieroilma
ulos

Kanava
lähdöt ø 250

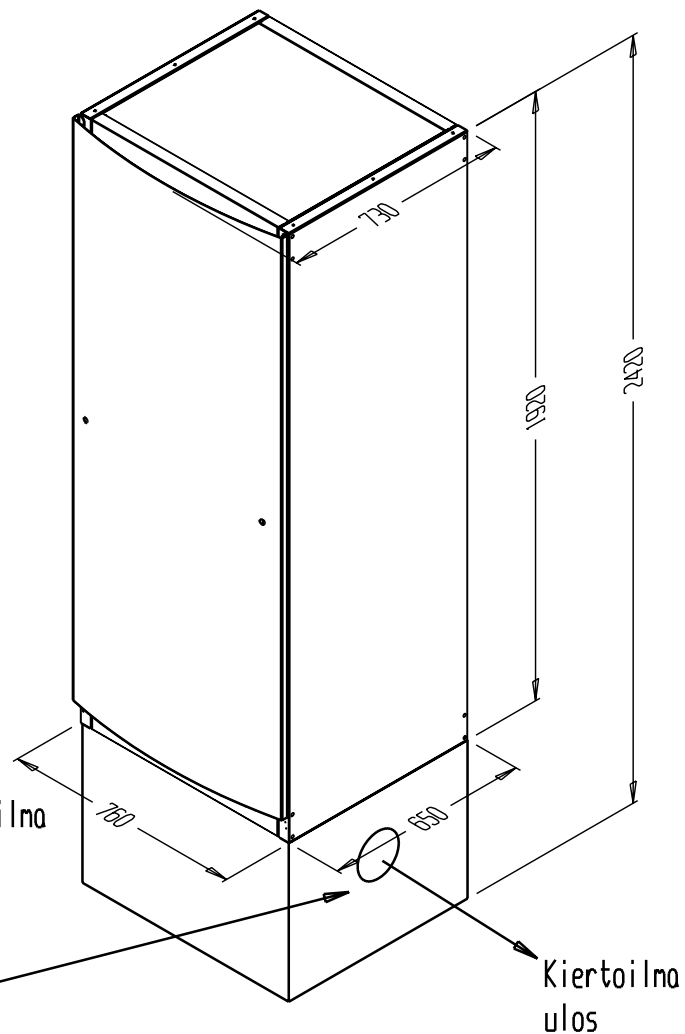

X	K000000			I	20000000						KIELI TUUNUS	
OSA	MISTA	ERITTELY: RAAKA-AINE, LAJI, VARI...		KPL	K000I							
SIHDE 1:15	TA	Vakioilmastointikone 760 Takainu				Chiller-CAD/A3						M- FILMI
PVM 04 07 01	SIUN.											
PVM 04 07 01	PIIR. JW											
PVM 04 07 01	HVV.	KORVAA	KORVATTU	MUUTOS	0							